岐阜羽島衛生施設組合 し尿処理施設 処理フローシート

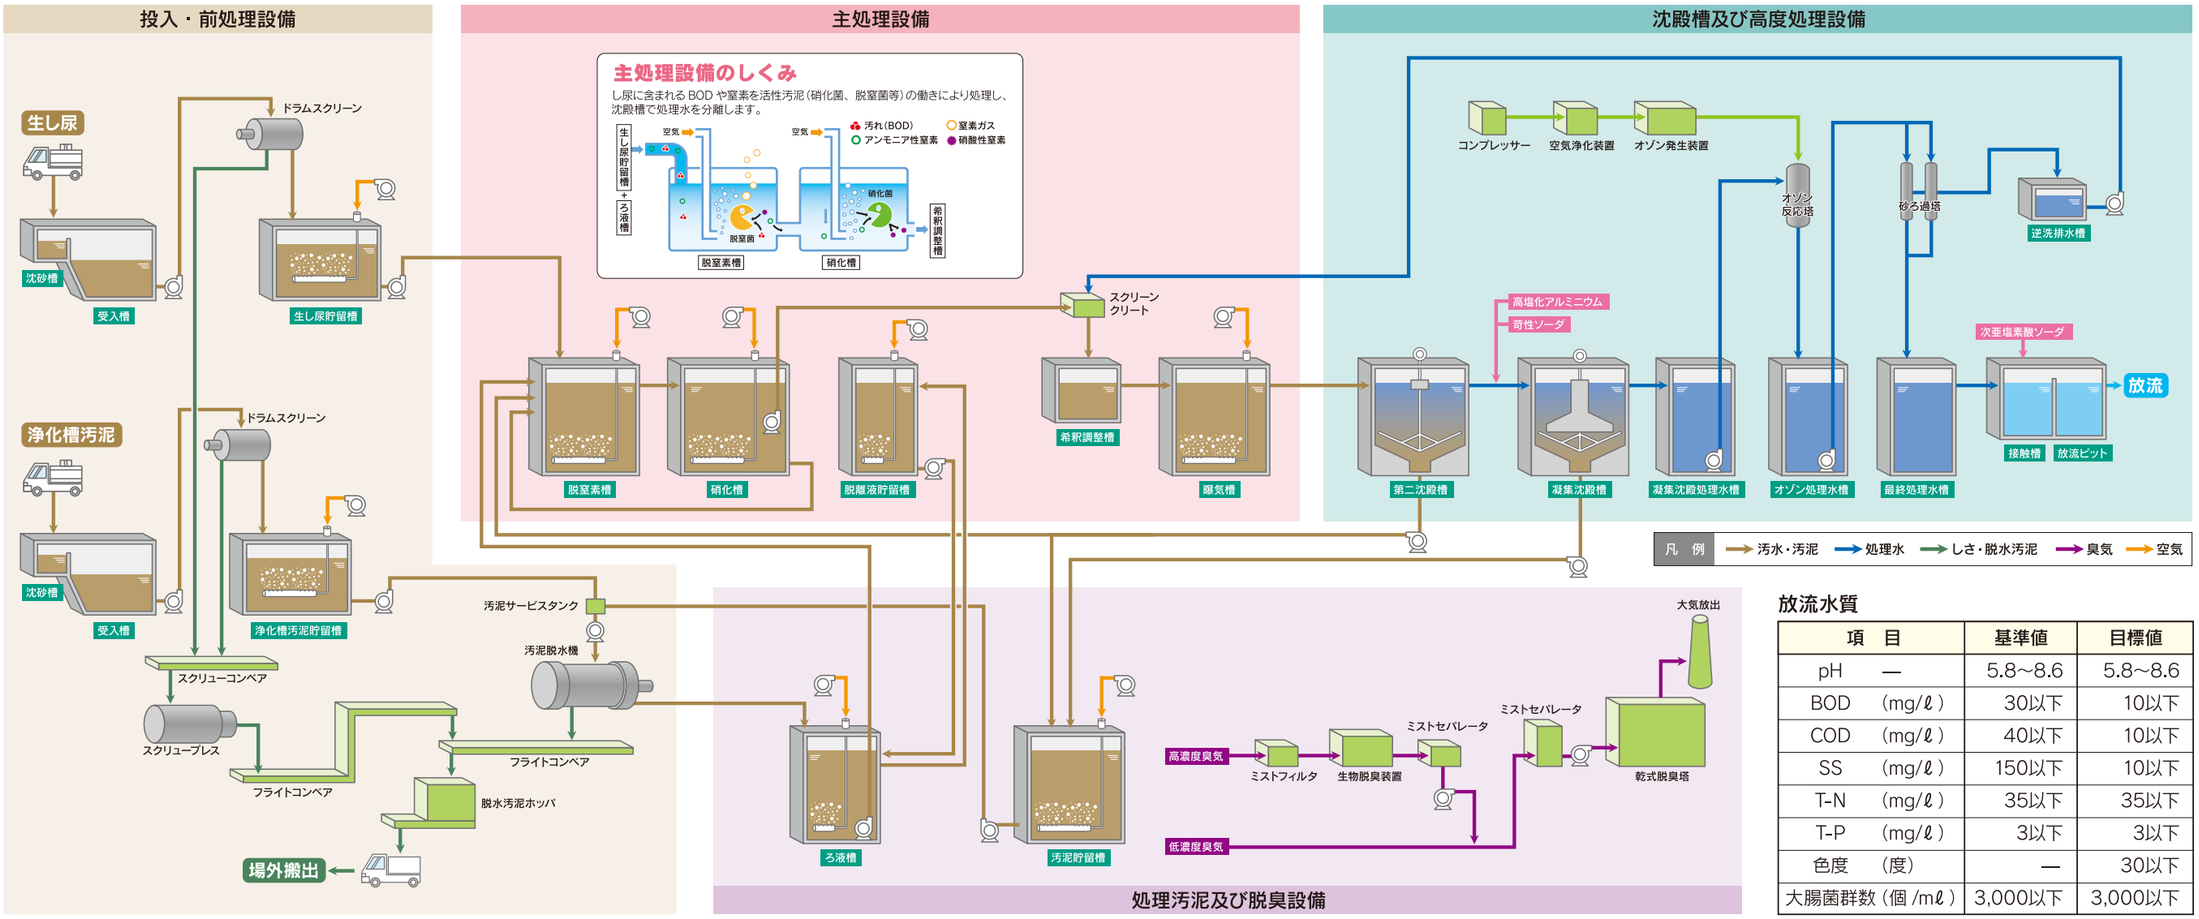

放流水質

項　目		基準値	目標値
pH	—	5.8～8.6	5.8～8.6
BOD	（mg/ℓ）	30以下	10以下
COD	（mg/ℓ）	40以下	10以下
SS	（mg/ℓ）	150以下	10以下
T-N	（mg/ℓ）	35以下	35以下
T-P	（mg/ℓ）	3以下	3以下
色度	（度）	—	30以下
大腸菌群数	（個 /mℓ）	3,000以下	3,000以下